



Las distancias mínimas indicadas a continuación son recomendaciones y dependen de la luminaria real.




Tc max=105°C  
Risk group(EN 62471:2008)=1



Las superficies de acero inoxidable se deben limpiar con un paño suave y agua tibia. Evite el uso de limpiadores abrasivos.



Las luminarias solo deben usarse con su cubierta de protección. Vidrio templado o policarbonato de protección de 213x231 mm de dimensiones y 5 mm de espesor.



El cable de instalación debe soportar una temperatura de 110°C. El cable manguera debe ser de 3x1 mm². Se necesita un profesional cualificado para realizar la instalación.



No cubrir con material aislante térmico o similar.



235 x 235mm


Indicaciones generales de seguridad: la información sobre las condiciones de uso de las luminarias tales como clase, IP, IK etc...pueden consultarse tanto en la etiqueta de la luminaria como en nuestra página web [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com).

Los esquemas de cableado se detallan en la página 2 de este documento.

### EQUIPO ELECTRÓNICO




**S:** On/Off.

**D:** DALI/DSI/switchDIM. Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.



17W / 500mA

101WSQ.8.01-I869  
101WSQ.8.01-I870  
101WSQ.8.01-I871  
101WSQ.8.01-I872  
101WSQ.8.01-I873  
101WSQ.8.01-I874



La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [16.02.2022]

## Instrucciones de instalación. Cables de alimentación a red

- Tipo de cableado y sección transversal
- Cable de sección transversal de 0.5-2.5mm<sup>2</sup>. Pele unos 10-11 mm del aislamiento de los cables para garantizar un correcto funcionamiento de los terminales.
- Use un solo cable para cada conector de terminal.
- Use un borne de conexión para cada cable.
- La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona cualificada.
- Luminarias individuales aptas para uso exterior.

## Indicaciones del cableado

- Todas las conexiones deben mantenerse lo más cortas posible para asegurar un buen comportamiento EMI.
- Los cables deben funcionar por separado de las conexiones de la red eléctrica y los cables de la red eléctrica para garantizar buenas condiciones de EMC.
- El cableado LED debe mantenerse lo más corto posible para garantizar una buena EMC.
- La longitud máxima del cable secundario es de 2 m (circuito de 4 m).
- La conmutación secundaria no está permitida.

- Un cableado incorrecto puede dañar los módulos LED.
- El driver LED no tiene protección de polaridad inversa en el lado secundario. Una polaridad incorrecta puede dañar los módulos led sin protección de polaridad inversa.
- Se recomienda la conexión a tierra para mejorar el siguiente comportamiento.
- Interferencias electromagnéticas (EMI).
- Transmisión transitoria de red a la salida de LED.


Liberación del cableado



Presione hacia abajo y extraiga el cable frontal.

### Circuito S: ON/OFF

Equipo electrónico de corriente constante



### Circuito A: \*\* 1-10V [consultar]



### A: \*\* 1-10V [consultar] [clase I]



### Circuito P: Corte de fase<sup>®</sup>

220-240V / 50 - 60Hz




Terminal de entrada(D2) 0.5 - 2.5mm<sup>2</sup> max. Ø = 8,0 mm min. Ø = 4,0 mm 4-5

Terminal de salida (D1) 0.5 - 2.5mm<sup>2</sup> max. Ø = 6,0 mm min. Ø = 2,0 mm 4-5

© Solo disponible para potencias: 12W / 17W / 23W / 36W.

220-240V / 50 - 60Hz




Terminal de entrada / salida 0.5 - 2.5mm<sup>2</sup> max. Ø = 10,0 mm min. Ø = 2,2 mm 4-5

© Solo disponible para potencias: 12W / 17W / 23W / 36W.

### Circuito D: DALI/DSI/SwitchDIM/corridorFUNCTION

220-240V 0/50/60 Hz

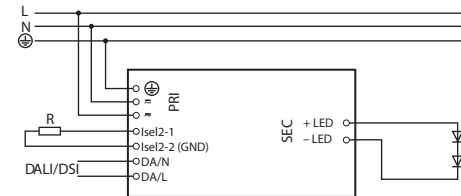

## Longitud máxima del cableado

LED 3m<sup>®</sup>  
Indicación de estado LED 1m  
Baterías 1,3m  
Pruebas de aislamiento y resistencia eléctrica de luminarias.

© Nota: La longitud del módulo LED no debe excederse. Tenga en cuenta que la longitud del LED y el convertidor EM que controla el módulo LED se sumará a la longitud de los cables desde la unión del equipo de control al módulo LED y al convertidor EM.  
Las líneas deben mantenerse lo más cortas posible.


## Indicaciones del cableado

- Los terminales LED, batería, indicador LED y los terminales del interruptor de prueba se clasifican como SELV (voltaje de salida <60V DC).
- Mantenga el cableado de los terminales de entrada separados del cableado de los terminales equivalentes SELV o tenga en cuenta el cableado especial (aislamiento doble, fuga de 6 mm y espacio libre) cuando estas conexiones deban mantenerse SELV.
- La salida al LED es DC, pero tiene un contenido de alta frecuencia, que se debe considerar para un buen cumplimiento de EMC.
- Los cables LED deben separarse de las conexiones de la red y del cableado para obtener un buen rendimiento EMC.
- Longitud máxima del cable en los terminales LED 3 m.
- Para un buen rendimiento EMC, mantenga el cableado LED lo más corto posible.
- La longitud máxima del cable al interruptor de prueba y la conexión del LED indicador es de 1 m.
- Se deben separar los cables del interruptor de prueba y el cableado del LED indicador para evitar el acoplamiento de ruido.
- Los cables de la batería se especifican con una sección transversal de 0,5 mm y una longitud de 1,3 m.



EM: Electromagnético  
EMC: Compatibilidad electromagnética  
DC: Corriente directa  
SELV: Voltaje extra bajo de seguridad

### Circuito SE: ON/OFF + E-KIT[clase I]


Convertidor EM LED BASIC con un equipo de control estándar/LED y un módulo LED para funcionar en modo de emergencia.



### Circuito AE: \*\* 1-10V Dimming driver + E-kit[clase I] [consultar]




Alternativas según sea: 1050mA y 1400mA



### Circuito DE: DALI Dimming driver + E-kit [clase I]

Convertidor EM LED BASIC con un equipo de control DALI /LED y un módulo LED para funcionar en modo de emergencia.



### Circuito DDE: DALI Diming driver + E-kit(Dali) [clase I]

Convertidor EM LED PRO con un equipo de control DALI /LED y un módulo LED para funcionar en modo de emergencia.

