

Distance entre les orifices de fixation (D). Les boulons de montage ne sont pas inclus.

Tc max=105°C
Risk group(EN 62471:2008)=1

Le câble de l'installation doit être en mesure de résister à une température de 110°C. Le câble flexible doit être de 3x1 mm². L'installation doit être effectuée par un professionnel dûment qualifié.

Veuillez ne pas tasser l'excédent de câble dans le luminaire.

Indications générales de sécurité: l'information sur les conditions d'utilisation des luminaires telles que classe, IP, IK, etc...peuvent être consultées soit sur l'étiquette du luminaire soit sur notre site web www.rovasi.com.

Les schémas de câblage sont repris à la page 2 de ce document.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE

S: On/Off.


DB: DALI. Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

Distance entre les orifices de fixation (D). Les boulons de montage ne sont pas inclus.

17W / 500mA

311MOV.1-I869
311MOV.1-I870
311MOV.1-I871
311MOV.1-I872
311MOV.1-I873
311MOV.1-I874
311MOV.1-I684
311MOV.1-I687
311MOV.1-I690
311MOV.1-I693
311MOV.1-I696
311MOV.1-I699
311MOV.1-I702

Distance entre les orifices de fixation (D). Les boulons de montage ne sont pas inclus.



La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI à fin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [31.03.2021]

Instructions pour l'installation. Câbles d'alimentation principale

- Type de câblage et section transversale
- Le fil massif jusqu'à 0.5 -1.5mm² peut être utilisé pour le câblage. Retirez 8,5-9,5mm d'isolation des câbles pour assurer un fonctionnement parfait des commutateurs à pression.
- Utilisez un câble uniquement pour chaque borne de raccordement.
- Utilisez chaque canal de serre-câbles pour un câble uniquement.
- Il est possible que vous ayez besoin des conseils d'une personne qualifiée pour l'installation.
- Les luminaires sont aptes pour une utilisation interne (pas externe).

Directives concernant les câblages

- Pour garantir une bonne CEM, les câbles doivent être utilisés séparément des connexions secteur et des câbles secteur.
- Le max. longueur de câble secondaire est de 2m (circuit 4m).La commutation secondaire est interdite.
- Un mauvais câblage peut endommager les modules LED.
- Le convertisseur LED n'a pas de protection de la polarité inverse du côté secondaire.
- Une polarité incorrecte peut endommager les modules LED sans protection de la polarité inverse.



Relâchez le câblage
Enfoncez le « bouton poussoir »
et retirez le câble de la partie avant.

Schéma de Câblage S: ON/OFF Convertisseurs électroniques de courant constant.





Schéma de Câblage D: DALI



- Le max. longueur de câble secondaire est de 1,5m.

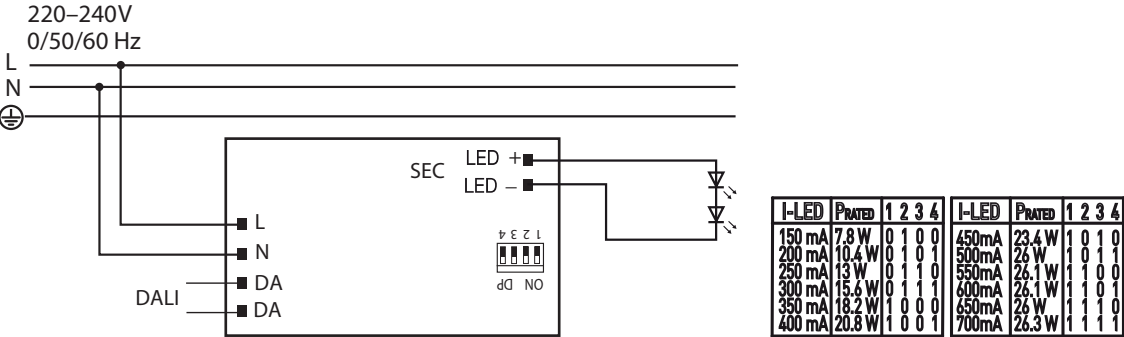